


SCHÉMA ÉLECTRIQUE

- ① RACCORDEMENT À LA COMPAGNIE DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
- ② 4 CONDUCTEURS RWU90, CALIBRE 2 SR (POUR EXPOSITION DIRECTE AU SOLEIL), À IDENTIFIER SELON LA PHASE (NOIR, ROUGE, BLEU ET BLANC) AU MOYEN DE RUBAN ADHÉSIF OU D'UN TUBE THERMORÉTRACTABLE DE COULEUR APPROPRIÉE
- ③ COFFRET DE BRANCHEMENT DE TYPE CB3
- ④ DISJONCTEUR PRINCIPAL DE 90 A, 3 PÔLES DANS LE COFFRET DE BRANCHEMENT
- ⑤ CONDUCTEUR NU CALIBRE 6, VERS LA TIGE DE MISE À LA TERRE
- ⑥ 4 CONDUCTEURS RWU90, CALIBRE 2 (NOIR, ROUGE, BLEU ET BLANC) ET 1 CONDUCTEUR DE CALIBRE 6 (VERT), À IDENTIFIER AU MOYEN DE RUBAN ADHÉSIF OU D'UN TUBE THERMORÉTRACTABLE DE COULEUR APPROPRIÉE
- ⑦ COFFRET DE BRANCHEMENT ET DE DISTRIBUTION POUR L'ÉCLAIRAGE ROUTIER DE TYPE CE3
- ⑧ DISJONCTEUR PRINCIPAL DE 90 A, 3 PÔLES
- ⑨ BORNIER DES CONDUCTEURS DE CONTRÔLE
- ⑩ BORNIER DES CONDUCTEURS NEUTRES
- ⑪ BORNIER DES CONDUCTEURS DE CONTINUITÉ DES MASSES
- ⑫ DISJONCTEURS SECONDAIRES DE 30 A, 1 PÔLE SELON LE NOMBRE DE CIRCUITS
- ⑬ 3 CONDUCTEURS RWU90, CALIBRE 12. À IDENTIFIER SELON LA PHASE (ROUGE, NOIR ET BLANC) AU MOYEN DE RUBAN ADHÉSIF OU D'UN TUBE THERMORÉTRACTABLE DE COULEUR APPROPRIÉE, VERS LA CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE
- ⑭ DANS LE COFFRET DE BRANCHEMENT, LE BORNIER DES CONDUCTEURS NEUTRES, LES EMBOUTS ET LA TIGE DE MISE À LA TERRE SONT RELIÉS ENTRE EUX PAR 1 CONDUCTEUR NU CALIBRE 6, SANS JOINTS
- ⑮ CONDUCTEUR VERT RWU90, CALIBRE 6, VERS LE BORNIER DES CONDUCTEURS DE CONTINUITÉ DES MASSES DU FÛT
- ⑯ 4 CONDUCTEURS RWU90, CALIBRE 6. À IDENTIFIER SELON LA PHASE (ROUGE, NOIR, BLEU ET BLANC) AU MOYEN DE RUBAN ADHÉSIF OU D'UN TUBE THERMORÉTRACTABLE DE COULEUR APPROPRIÉE. VOIR LE TABLEAU DES CONDUITS ET CONDUCTEURS EXIGÉS
- ⑰ COFFRET 3R CERTIFIÉ POUR BRANCHEMENT
- ⑱ BORNIER DES CONDUCTEURS NEUTRES. IL NE DOIT PAS Y AVOIR DE LIEN ENTRE LE BORNIER DES CONDUCTEURS NEUTRES ET LE BORNIER DES CONDUCTEURS DE CONTINUITÉ DES MASSES

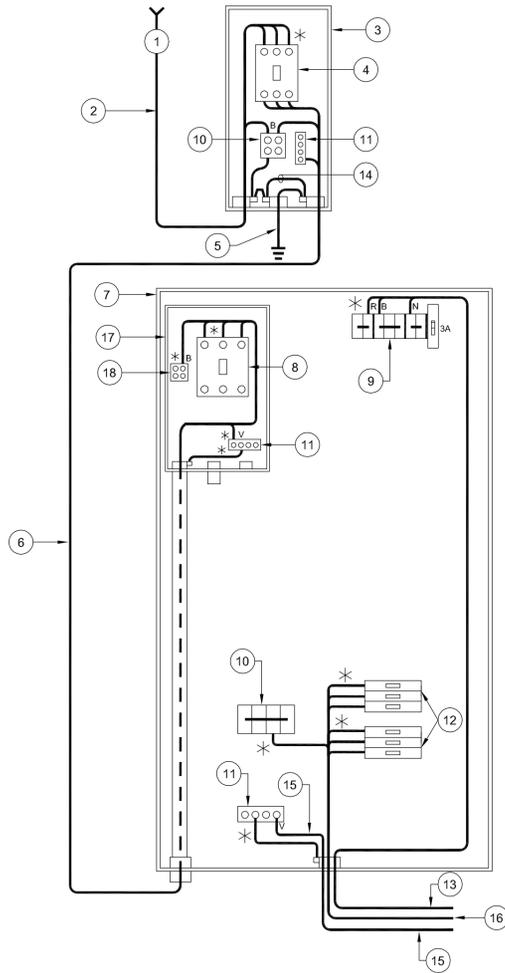


* RACCORDEMENT ET IDENTIFICATION DES CIRCUITS FAITS PAR L'ENTREPRENEUR.

NOTES :

- CHAQUE CONDUIT MÉTALLIQUE EST MUNI D'UN EMBOUT DE MALT ET RELIÉ AU BORNIER DES CONDUCTEURS DE CONTINUITÉ DES MASSES AU MOYEN D'UN CONDUCTEUR NU CALIBRE 6, SANS AUCUN JOINT.
- LES CONDUCTEURS MONTRES SONT FOURNIS ET INSTALLÉS PAR L'ENTREPRENEUR.

ALIMENTATION ET DISTRIBUTION

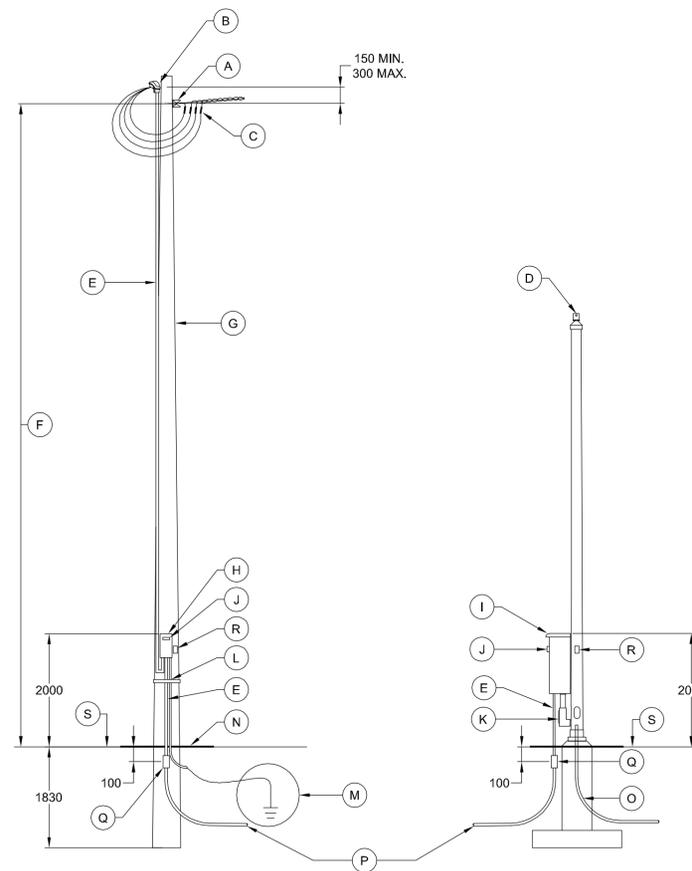

NOTES :

- ÉPISURES PERMISES SEULEMENT SUR LE CIRCUIT NÉCESSITANT UN EMBRANCHEMENT DANS LA BASE DU FÛT.
- POUR LE DÉTAIL DU NOMBRE ET DE LA GROSSEUR DES CONDUITS, VOIR LE FEUILLET « INSTALLATIONS SOUTERRAINES ET ORIENTATION DES CONDUITS ».

- (A) ISOLATEUR AVEC ATTACHES ET SUPPORTS
- (B) TÊTE DE BRANCHEMENT
- (C) RACCORDEMENT ET CONNECTEURS FOURNIS ET INSTALLÉS PAR LA COMPAGNIE DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ POUR UNE PUISSANCE SUPÉRIEURE À 2 KW. POUR UNE PUISSANCE INFÉRIEURE, L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR LE CÂBLE REJOIGNANT LA LIGNE DE DISTRIBUTION DE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ
- (D) CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE (À ORIENTER AU NORD)
- (E) CONDUIT D'ALUMINIUM DE 53 mm, Y INCLUS RACCORDS DE CONDUIT, AVEC COURROIES ET BOUCLES EN ACIER INOXYDABLE 304 OU 316 D'UNE LARGEUR DE 3/4", D'UNE ÉPAISSEUR DE 0,03" ET D'UNE LONGUEUR APPROPRIÉE À INSTALLER À TOUS LES MÈTRES
- (F) HAUTEUR FIXÉE PAR LA COMPAGNIE DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
- (G) POTEAU DE BOIS DU MINISTÈRE 10,7 m DE LONG, CLASSE IV
- (H) COFFRET DE BRANCHEMENT DE TYPE CB3
- (I) COFFRET DE BRANCHEMENT ET DE DISTRIBUTION POUR ÉCLAIRAGE ROUTIER DE TYPE CE3
- (J) PLAQUES D'IDENTIFICATION DU COFFRET
- (K) CONDUIT D'ALUMINIUM 78 mm, Y INCLUS RACCORDS DE CONDUIT ET RACCORDS FILETÉS
- (L) CONDUIT D'ALUMINIUM 21 mm AVEC COURROIES ET BOUCLES EN ACIER INOXYDABLE 304 OU 316 D'UNE LARGEUR DE 3/4", D'UNE ÉPAISSEUR DE 0,03" ET D'UNE LONGUEUR APPROPRIÉE À INSTALLER À TOUS LES MÈTRES ET UN CONDUCTEUR NU CALIBRE 6 POUR MISE À LA TERRE. LE CONDUIT DOIT SE TERMINER DANS LE SOL À UNE PROFONDEUR MINIMALE DE 100 mm
- (M) VOIR FEUILLET « MISE À LA TERRE »
- (N) TRAITEMENT DE SURFACE, SI REQUIS
- (O) CONDUITS PVC SUIVANT LE NOMBRE DE CIRCUITS
- (P) CONDUITS PVC EN NOMBRE REQUIS
- (Q) ADAPTATEUR ALUMINIUM/PVC SELON LA GROSSEUR DU CONDUIT
- (R) PLAQUES D'IDENTIFICATION DU SITE
- (S) SOL FINI


CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

TABLEAU DES CHARGES

| COFFRET | EL-???? | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B |
| CIRCUIT N° | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| CHARGE (W) | ? | ? | ? | | | | | | | | | | | |
| COURANT (A) | ? | ? | ? | | | | | | | | | | | |
| CIRCUIT N° | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| CHARGE (W) | ? | ? | ? | | | | | | | | | | | |
| COURANT (A) | ? | ? | ? | | | | | | | | | | | |
| CIRCUIT N° | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARGE (W) | | | | | | | | | | | | | | |
| COURANT (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | TOTAL | | | TOTAL | | | TOTAL | | | TOTAL | |
| CHARGE (W) | | | | | | | | | | | | | | |
| COURANT (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| LUMINAIRE SHP ET HM | CHARGE (W) = PUISSANCE D'ENTRÉE (W) = (PUISSANCE DE LA LAMPE + PERTE DANS LE BALLAST) | | | | | | | | | | | | | |
| | COURANT (A) = COURANT DE LIGNE (A), Y INCLUS LE FACTEUR DE PUISSANCE (FP) | | | | | | | | | | | | | |
| LUMINAIRE DEL | CHARGE (W) = PUISSANCE D'ENTRÉE (W) = (PUISSANCE DU LUMINAIRE) | | | | | | | | | | | | | |
| | COURANT (A) = COURANT DE LIGNE (A), Y INCLUS LE FACTEUR DE PUISSANCE (FP) | | | | | | | | | | | | | |

**** NOTE AU CONCEPTEUR ****
LE CALIBRE PRÉSENTÉ EST LE MINIMUM EXIGÉ. CÉPENDANT, IL DOIT ÊTRE VALIDÉ.

DIAGRAMME TYPE DE RACCORDEMENT

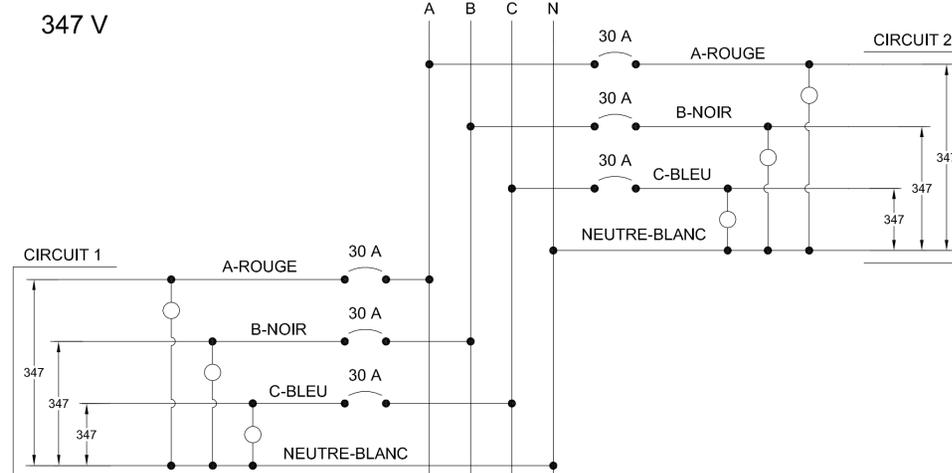

NOTES GÉNÉRALES :

- RÉFÉRENCE PLAN TYPE PT2E-133 AVRIL 2024
- DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES.
- LES COTES SONT EN MILLIMÈTRES.
- TOUS LES CONDUCTEURS SONT EN CUIVRE.

PLAN TYPE - AVRIL 2024
DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES

PT2E-133

AAAA-MM-JJ
Mandat

PRÉNOM NOM (IND. XXXXXXXX)

Statut Par

DIRECTION GÉNÉRALE
DES STRUCTURES
DIRECTION DE L'ÉLECTROTECHNIQUE ET
DES STRUCTURES DE SIGNALISATION

Scellé
Ce document technologique n'est pas signé et scellé au sens de la Loi sur les ingénieurs et ne peut être utilisé à des fins de travaux visés à l'article 2 de la Loi sur les ingénieurs.
Ce document est disponible strictement pour commentaires, pour information ou pour coordination.
Aucune garantie n'est donnée sur l'intégrité des informations contenues et sur les modifications apportées au document qui auraient pu être faites ou à venir.
La diffusion de ce document technologique est interdite si la présente note limitative n'est pas inscrite.
PRÉNOM NOM, ing.

Vérificateur
PRÉNOM NOM, ing.

Équipe technique
PRÉNOM NOM, tech.

Transports Québec

Titre
ALIMENTATION 347-600 V ET DISTRIBUTION 347 V

Numéro de plan
EL-2024-N-DDDDDD 13
Identification de regroupement