


## SCHÉMA ÉLECTRIQUE

- 1 RACCORDEMENT À LA COMPAGNIE DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
- 2 3 CONDUCTEURS RWU90, CALIBRE 8 SR (POUR EXPOSITION DIRECTE AU SOLEIL), À IDENTIFIER SELON LA PHASE (NOIR, ROUGE, BLANC) AU MOYEN DE RUBAN ADHÉSIF OU D'UN TUBE THERMORÉTRACTABLE DE COULEUR APPROPRIÉE
- 3 COFFRET DE BRANCHEMENT DE TYPE CB1
- 4 COFFRET DE DISTRIBUTION ET DE CONTRÔLE POUR FEUX DE CIRCULATION DE TYPES CF8, CF16
- 5 DISJONCTEUR PRINCIPAL DE 30 A, 2 PÔLES
- 6 BORNIER DES CONDUCTEURS NEUTRES
- 7 DANS LE COFFRET DE BRANCHEMENT, LES BORNIERES DES CONDUCTEURS NEUTRES, LES EMBOUTS ET LES TIGES DE MISE À LA TERRE SONT RELIÉS ENTRE EUX PAR 1 CONDUCTEUR NU CALIBRE 6, SANS JOINTS
- 8 CONDUCTEUR NU CALIBRE 6, VERS LA TIGE DE MISE À LA TERRE
- 9 3 CONDUCTEURS RWU90, CALIBRE 8 (ROUGE, NOIR ET BLANC) ET 1 CONDUCTEUR RWU90, CALIBRE 6 (VERT), À IDENTIFIER AU MOYEN DE RUBAN ADHÉSIF OU D'UN TUBE THERMORÉTRACTABLE DE COULEUR APPROPRIÉE
- 10 DISJONCTEUR 30 A, 1 PÔLE (ALIMENTATION DU CONTRÔLE DU COFFRET DE TYPES CF8, CF16)
- 11 DISJONCTEUR 15 A, 1 PÔLE (ALIMENTATION DES ACCESSOIRES DU COFFRET DE TYPES CF8, CF16)
- 12 BORNIER DES CONDUCTEURS DE CONTINUITÉ DES MASSES
- 13 CONDUCTEUR VERT RWU90, CALIBRE 6, À IDENTIFIER AU MOYEN DE RUBAN ADHÉSIF OU D'UN TUBE THERMORÉTRACTABLE DE COULEUR APPROPRIÉE, VERS LE BORNIER DES CONDUCTEURS DE CONTINUITÉ DES MASSES DU FÛT
- 14 LE CÂBLE IMSA 19-1, 35 CONDUCTEURS CALIBRE 16/1 CONDUCTEUR CALIBRE 10 ET LES CÂBLES D'AMENÉS BLINDÉS SONT RACCORDÉS AUX BORNIERES IDENTIFIÉS
- 15 BORNIERES POUR LE CÂBLE IMSA 19-1, 35 CONDUCTEURS CALIBRE 16/1 CONDUCTEUR CALIBRE 10 ET LES CÂBLES D'AMENÉS BLINDÉS
- 16 DISJONCTEUR 15 A, 1 PÔLE (ALIMENTATION DE LA RELÈVE)
- 17 DISJONCTEUR 15 A, 1 PÔLE (ALIMENTATION DES ACCESSOIRES)
- 18 BORNIER (DISTRIBUTION AUX ACCESSOIRES DU COFFRET DE TYPE CRM)
- 19 SECTIONNEUR (ALIMENTATION DU COFFRET DE TYPES CF8, CF16)
- 20 4 CONDUCTEURS RWU90, CALIBRE 10 (ROUGE, NOIR ET BLANC (2X)) ET 1 CONDUCTEUR RWU90, CALIBRE 6 (VERT), À IDENTIFIER AU MOYEN DE RUBAN ADHÉSIF OU D'UN TUBE THERMORÉTRACTABLE DE COULEUR APPROPRIÉE
- 21 COFFRET POUR SYSTÈME DE RELÈVE SUR MASSIF DE TYPE CRM

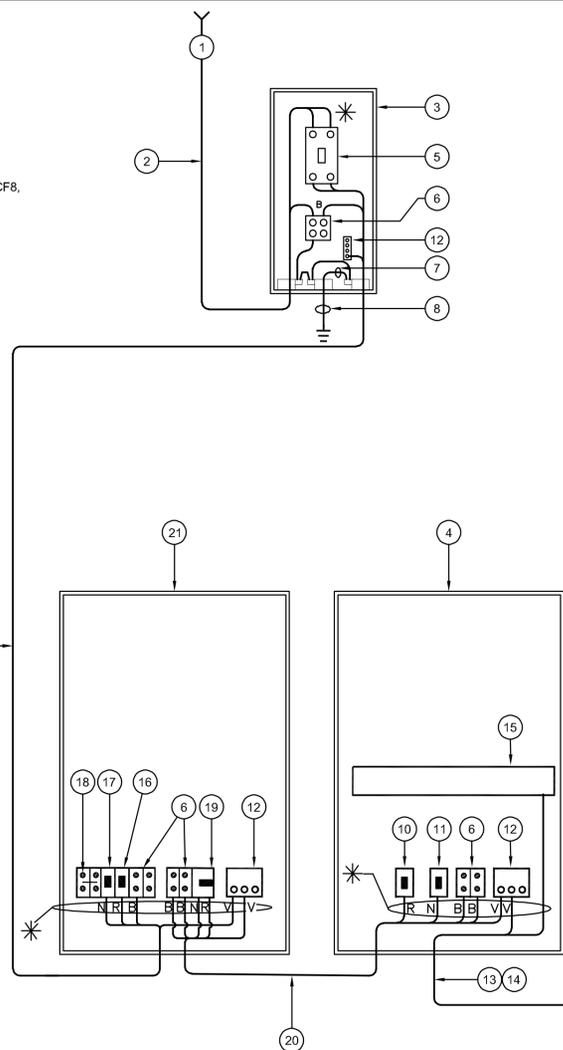

### NOTES :


- CHAQUE CONDUIT MÉTALLIQUE EST MUNI D'UN EMBOUT DE MALT ET RELIÉ AU BORNIER DES CONDUCTEURS DE CONTINUITÉ DES MASSES AU MOYEN D'UN CONDUCTEUR NU CALIBRE 6, SANS AUCUN JOINT.
- LES CONDUCTEURS MONTRÉS SONT FOURNIS ET INSTALLÉS PAR L'ENTREPRENEUR.

\* RACCORDEMENT ET IDENTIFICATION DES CIRCUITS FAITS PAR L'ENTREPRENEUR.

| TABLEAU DES CHARGES COFFRET EL-?                                    |       |
|---|-------|
| CHARGE DE TOUTES LES LANTERNES À DEL ROUGES DE L'INTERSECTION       | ? W   |
| CHARGE DE TOUTES LES LANTERNES À DEL DES TÊTES DE FEUX POUR PIÉTONS | ? W   |
| RÉGULATEUR DE COMMANDE (CONTRÔLEUR)                                 | 70 W  |
| ÉLÉMENT CHAUFFANT   | 150 W |
| CHAUFFAGE COFFRET DE RELÈVE   | ? W   |
| CHARGE TOTALE   | ? W   |

**\*\* NOTE AU CONCEPTEUR \*\***  
LE CALIBRE PRÉSENTÉ EST LE MINIMUM EXIGÉ. CEPENDANT, IL DOIT ÊTRE VALIDÉ.

## ALIMENTATION ET DISTRIBUTION

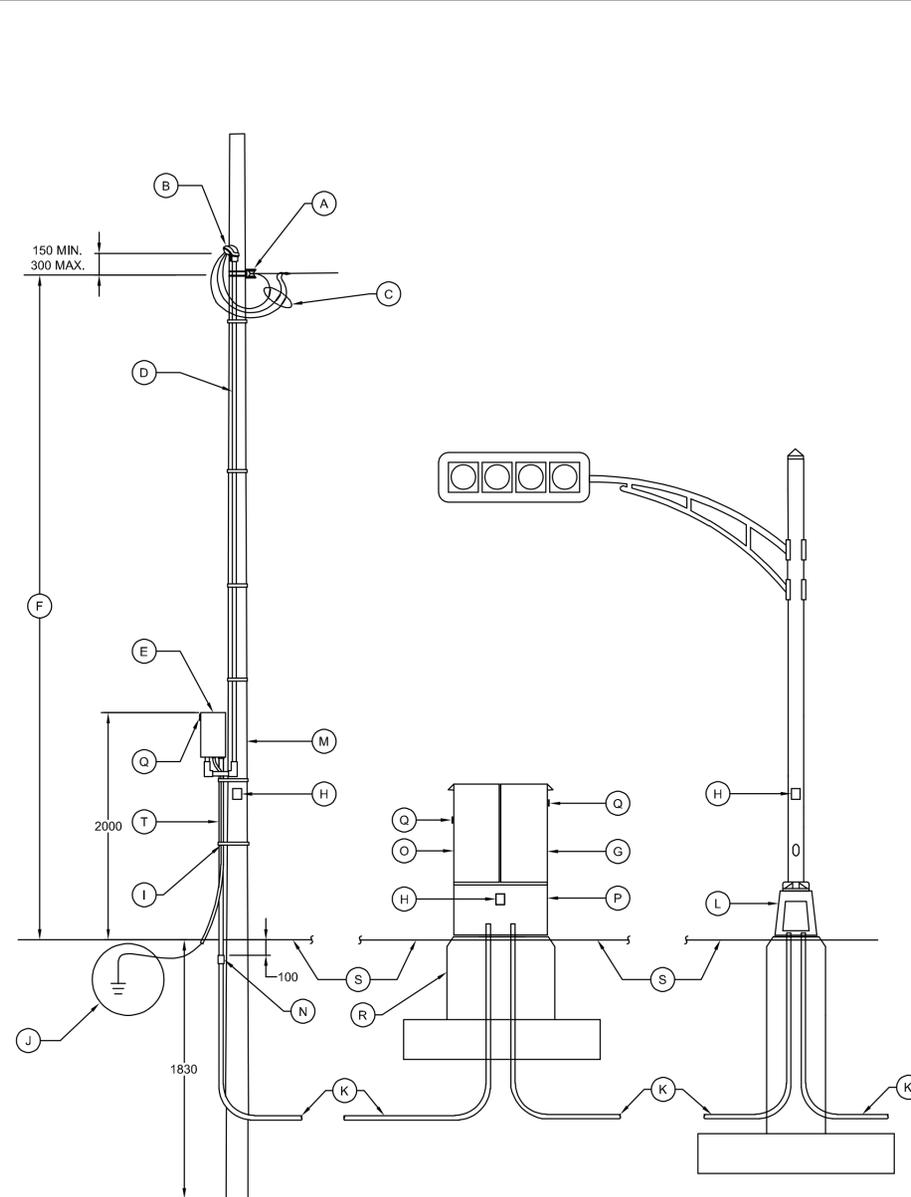

- A ISOLATEUR AVEC ATTACHES ET SUPPORTS
- B TÊTE DE BRANCHEMENT 27 mm
- C RACCORDEMENT ET CONNECTEURS FOURNIS ET INSTALLÉS PAR LA COMPAGNIE DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ POUR UNE PUISSANCE SUPÉRIEURE À 2 kW. POUR UNE PUISSANCE INFÉRIEURE, L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR LE CÂBLE REJOIGNANT LA LIGNE DE DISTRIBUTION DE LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ
- D CONDUIT D'ALUMINIUM DE 27 mm, Y INCLUS RACCORDS DE CONDUIT, AVEC COURROIES ET BOUCLES EN ACIER INOXYDABLE 304 OU 316 D'UNE LARGEUR DE 3/4", D'UNE ÉPAISSEUR DE 0,03" ET D'UNE LONGUEUR APPROPRIÉE À INSTALLER À TOUS LES MÈTRES
- E COFFRET DE BRANCHEMENT DE TYPE CB1
- F HAUTEUR FIXÉE PAR LA COMPAGNIE DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
- G COFFRET DE DISTRIBUTION ET DE CONTRÔLE POUR FEUX DE CIRCULATION DE TYPES CF8, CF16
- H PLAQUE D'IDENTIFICATION DU SITE
- I CONDUIT D'ALUMINIUM DE 21 mm AVEC COURROIES ET BOUCLES EN ACIER INOXYDABLE 304 OU 316 D'UNE LARGEUR DE 3/4", D'UNE ÉPAISSEUR DE 0,03" ET D'UNE LONGUEUR APPROPRIÉE À INSTALLER À TOUS LES MÈTRES ET UN CONDUCTEUR NU CALIBRE 6 POUR MISE À LA TERRE. LE CONDUIT DOIT SE TERMINER DANS LE SOL À UNE PROFONDEUR MINIMALE DE 100 mm
- J VOIR FEUILLET « MISE À LA TERRE »
- K CONDUITS DE PVC EN NOMBRE REQUIS
- L CAISSON DE SERVICE ÉLECTRIQUE
- M POTEAU DE BOIS DU MINISTÈRE 10,7 m DE LONG, CLASSE IV
- N ADAPTATEUR ALUMINIUM/PVC SELON LA GROSSEUR DU CONDUIT
- O COFFRET POUR SYSTÈME DE RELÈVE SUR MASSIF
- P PIÉDESTAL EN ACIER INOXYDABLE 304, VOIR PLAN INGÉNIEUR EN STRUCTURE
- Q PLAQUE D'IDENTIFICATION DU COFFRET
- R MASSIF
- S SOL FINI
- T CONDUIT D'ALUMINIUM DE 53 mm, Y INCLUS RACCORDS DE CONDUIT, AVEC COURROIES ET BOUCLES EN ACIER INOXYDABLE 304 OU 316 D'UNE LARGEUR DE 3/4", D'UNE ÉPAISSEUR DE 0,03" ET D'UNE LONGUEUR APPROPRIÉE À INSTALLER À TOUS LES MÈTRES

### NOTE :

- POUR LE DÉTAIL DU NOMBRE ET DE LA GROSSEUR DES CONDUITS, VOIR LE FEUILLET « INSTALLATIONS SOUTERRAINES ET ORIENTATION DES CONDUITS ».

### NOTES GÉNÉRALES :

- RÉFÉRENCE PLAN TYPE PT2F-132 AVRIL 2024
- DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES.
- LES COTES SONT EN MILLIMÈTRES.
- TOUS LES CONDUCTEURS SONT EN CUIVRE.

| PLAN TYPE - AVRIL 2024   |            | PT2F-132    |
|--|------------|-------------|
| DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES  |            |             |
| AAAA-MM-JJ   | PRÉNOM NOM | 0000-XXXXXX |
| AAAA-MM-JJ   | Statut     | Par         |
| Mandatitaire   |            |             |
| <b>DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES</b>   |            |             |
| <b>DIRECTION DE L'ÉLECTROTECHNIQUE ET DES STRUCTURES DE SIGNALISATION</b>  |            |             |
| <small>Sciau : Ce document technologique n'est pas signé et scellé au sens de la Loi sur les ingénieurs et ne peut être utilisé à des fins de travaux visés à l'article 2 de la Loi sur les ingénieurs. Ce document est disponible strictement pour commentaires, pour information ou pour coordination. Aucune garantie n'est donnée sur l'intégrité des informations contenues et sur les modifications apportées au document qui auraient pu être faites ou à venir. La diffusion de ce document technologique est interdite si la présente note limitative n'est pas inscrite.</small> |            |             |
| PRÉNOM NOM, Ing.   |            |             |
| Vérificateur   |            |             |
| PRÉNOM NOM, Ing.   |            |             |
| Équipe technique   |            |             |
| PRÉNOM NOM, tech.  |            |             |
| <b>Transports Québec</b>   |            |             |
| Titre  |            |             |
| <b>ALIMENTATION 120-240 V ET DISTRIBUTION 120 V</b>  |            |             |
| Numéro de plan   |            | 9           |
| EL-2024-N-DDDDDD   |            |             |
| Identification de regroupement   |            |             |

**CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION**