



AÉROPORTS


- 1 DÉCALER LES CÂBLES DE 150 mm TOUS LES 3 M
- 2 CONTREPOIDS DE TERRE EN CUIVRE NU SOLIDE, CALIBRE 8
- 3 TERRAIN COMPACTÉ À LA MÊME DENSITÉ QUE LE SOL VOISIN
- 4 RUBAN INDICATEUR À MI-CHEMIN ENTRE LES CÂBLES ET LE NIVEAU DU SOL
- 5 COUSSIN DE SUPPORT ET ENROBEMENT
- 6 CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN
- 7 SOL FINI
- 8 TRAIT DE SCIE
- 9 REVÊTEMENT
- 10 CONTREPOIDS DE TERRE EN CUIVRE VERT SOLIDE, CALIBRE 8
- 11 CÂBLE OU CONDUIT
- 12 GAINÉ T.T.O.G. 150 mm
- 13 CONDUIT PVC
- 14 BÉTON
- 15 ROC

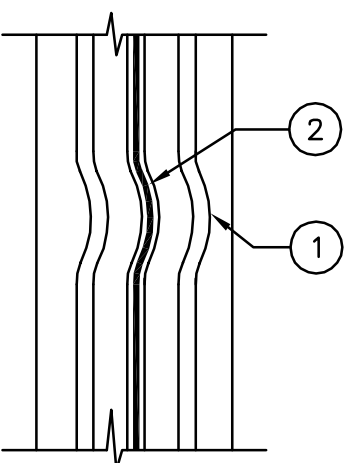


VUE EN PLAN

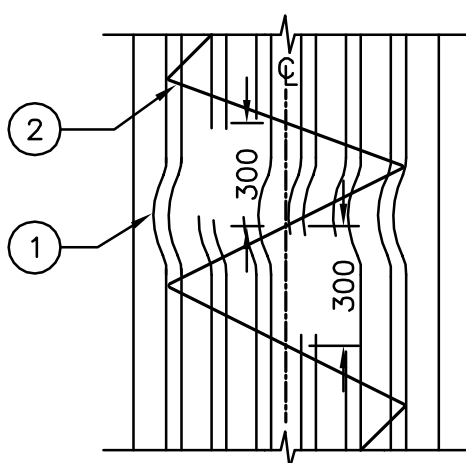


VUE EN PLAN

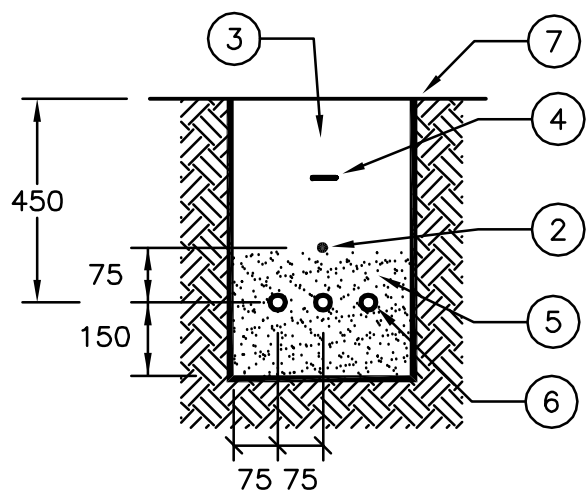


3 CÂBLES OU MOINS ENFOUIS DIRECTEMENT DANS LE SOL

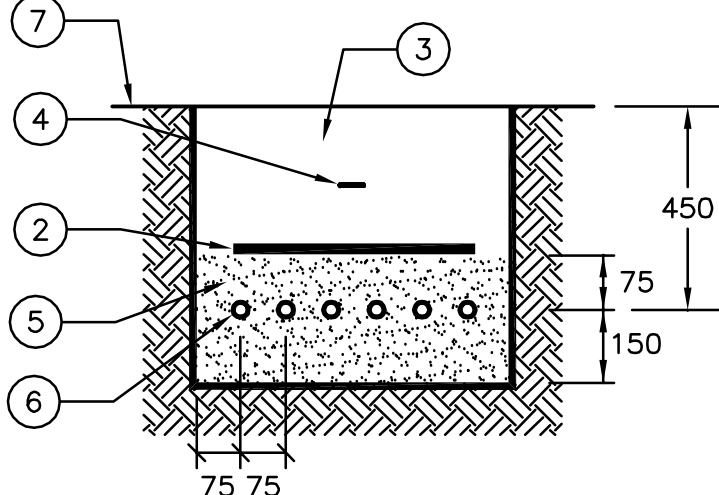


4 CÂBLES OU PLUS ENFOUIS DIRECTEMENT DANS LE SOL

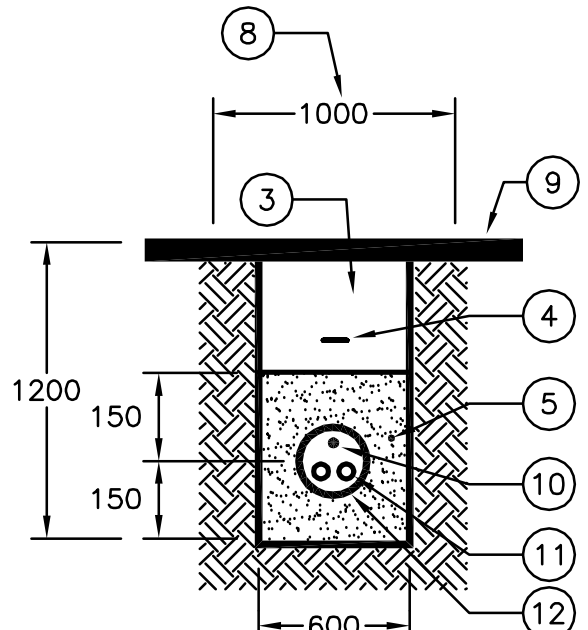

CÂBLES OU CONDUITS DANS UN T.T.O.G.

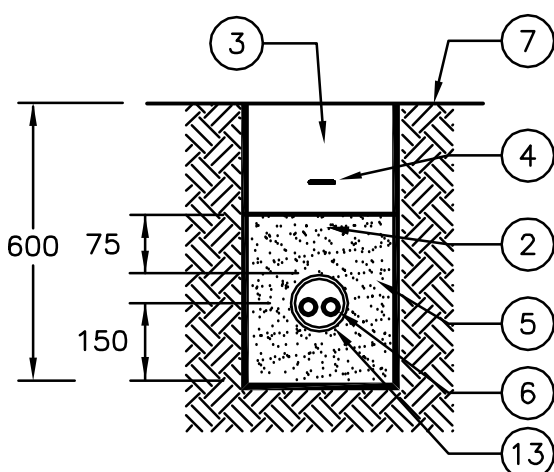


CÂBLES DANS UN CONDUIT

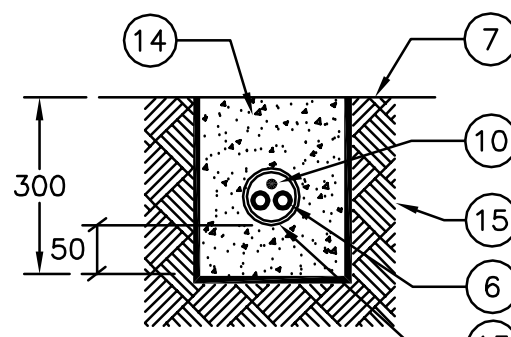


CÂBLES DANS LE ROC


SYSTÈMES ÉLECTROTECHNIQUES

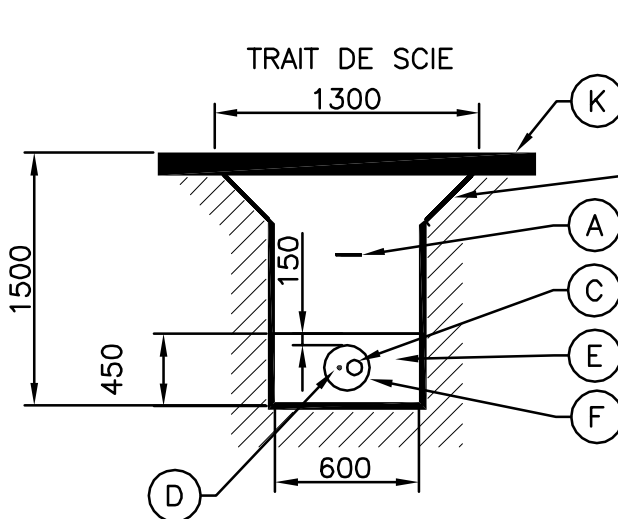


AVEC GAINÉ PROTECTRICE

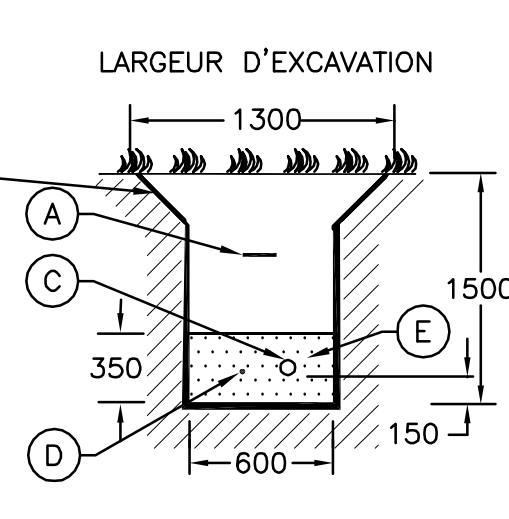


SANS GAINÉ PROTECTRICE

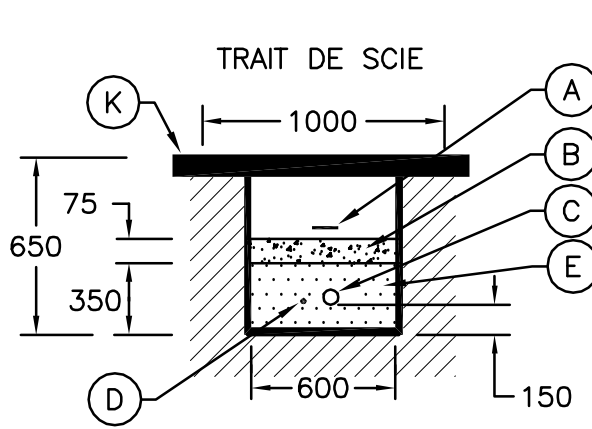

450 mm SOUS LA CHAUSSEE (AVEC PROTECTION MÉCANIQUE)

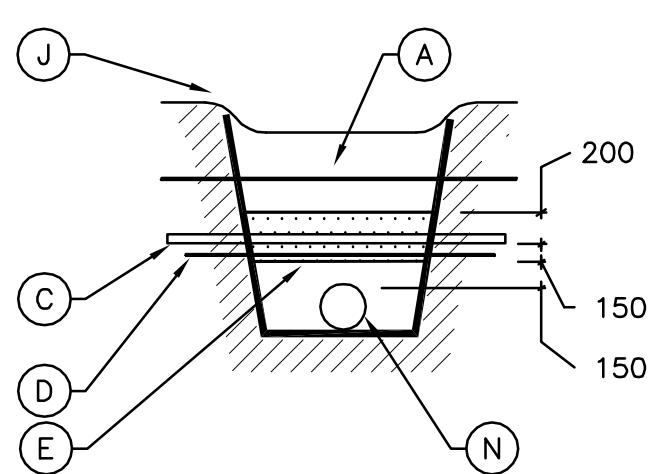


TRAVERSE D'UN FOSSÉ

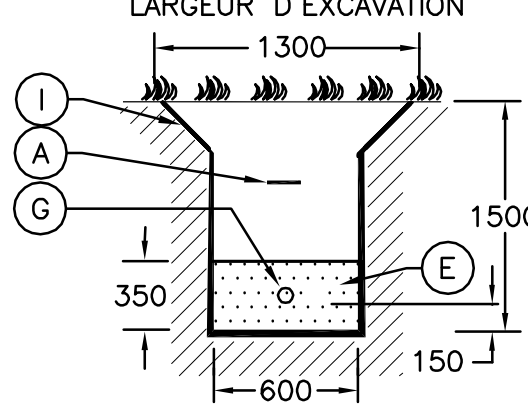


CÂBLE TECK


DEUXIÈME CLASSE

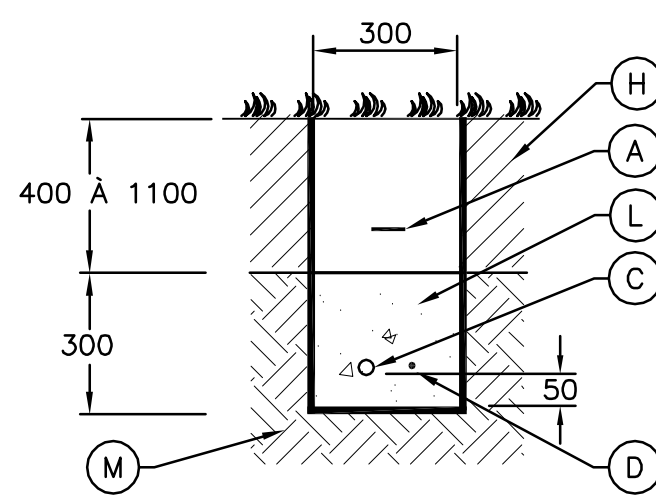

ROC DE 400 À 1250 mm

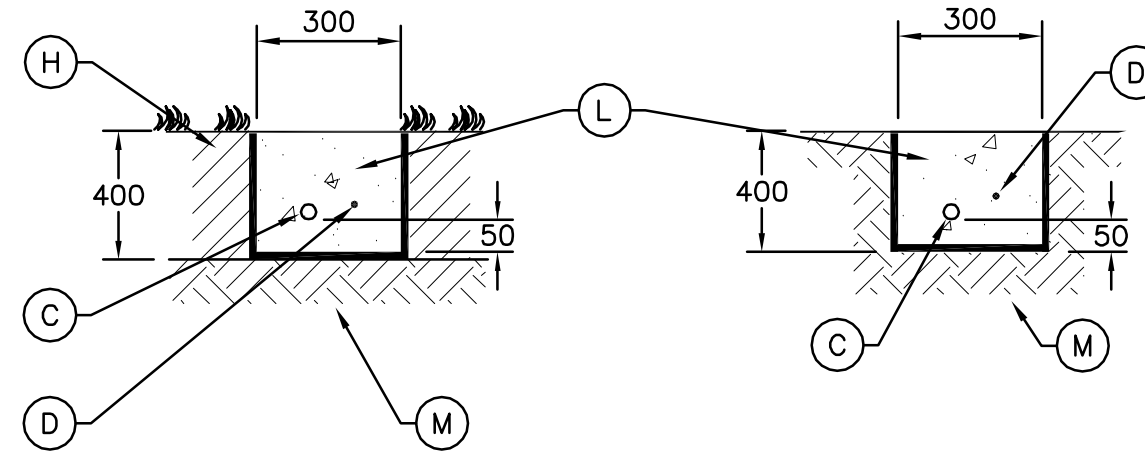

ROC À 400 mm

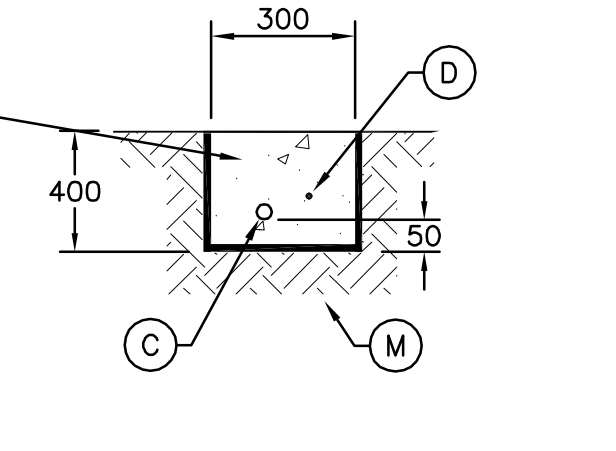

ROC DU SOL FINI À 400 mm

PREMIÈRE CLASSE

- A RUBAN INDICATEUR DE CÂBLES ENFOUIS SITUÉ À MI-CHEMIN ENTRE LES CONDUITS ET LE NIVEAU DU SOL
- B BÉTON
- C CONDUIT PVC
- D CONDUCTEUR NU DE CONTINUITÉ DES MASSES
- E COUSSIN DE SUPPORT ET ENROBEMENT
- F GAINÉ PROTECTRICE 150 mm (LA GAINÉ DOIT EXCÉDER DE 300 mm MINIMUM DE CHAQUE CÔTÉ DES SURFACES PAVÉES, DES BORDURES ET DES TROTTOIRS)
- G CÂBLE TECK
- H SOL COMPACTABLE
- I PENTE
- J FOSSÉ
- K REVÊTEMENT
- L CANIVEAU DE BÉTON
- M ROC
- N TUYAU DE DRAINAGE

CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

NOTES GÉNÉRALES :

- RÉFÉRENCE PLAN TYPE PT2Z-100 AVRIL 2024
- DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES.
- LES COTES SONT EN MILLIMÈTRES.
- TOUS LES CONDUCTEURS SONT EN CUIVRE.

PLAN TYPE - AVRIL 2024	PT2Z-100
DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES	
AAAA-MM-JJ	PRENOM NOM
AAAA-MM-JJ	JOIG. XXXXXXX
Mandataire	Statut
	Par
DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES	
DIRECTION DE L'ÉLECTROTECHNIQUE ET DES STRUCTURES DE SIGNALISATION	
Soit ce document technologique n'est pas signé et scellé au sens de la Loi sur les ingénieurs et ne peut être utilisé à des fins de travaux visés à l'article 2 de la Loi sur les ingénieurs. Ce document est disponible strictement pour commentaires, pour information ou pour coordination. Aucune garantie n'est donnée sur l'intégrité des informations contenues et sur les modifications apportées au document qui auraient pu être faites ou à venir. La diffusion de ce document technologique est interdite si la présente note limitative n'est pas inscrite.	
PRÉNOM NOM, ing.	
Vérificateur	
PRÉNOM NOM, ing.	
Équipe technique	
PRÉNOM NOM, tech.	
Transports Québec	
Titre	
EXCAVATION ET REMBLAYAGE DES TRANCHÉES	
Numéro de plan	13
EL-2024-N-DDDDDD	
Identification de regroupement	